



( واحد بوشهر - مرکز کنگان )

موضوع پژوهش :

بررسی کمپرسورهای اسکرو در دستگاههای تهویه مطبوع

استاد راهنما :

مهندس عباس دوراهکی

رشته تحصیلی:

مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی

تهیه کننده:

شماره دانشجویی :

سال تحصیلی ۹۶-۹۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

با تشکر از

عزیزانی که بندۀ را در مسیر تهیه این پروژه یاری نمودند.

## فهرست مطالب

عنوان	شماره صفحه
مقدمه	۱
فصل اول ، اصول اولیه کمپرسورهای اسکرو	
۱-۱ تعریف کمپرسور اسکرو	۳
۱-۲ انواع کمپرسورهای اسکرو	۳
۱-۲-۱ کمپرسورهای بدون روغن	۴
۱-۲-۲ کمپرسورهای روغنی	۵
۱-۳ روش کارکرد کمپرسور اسکرو	۵
۱-۴ قطعات بیرون کمپرسور اسکرو	۶
۱-۵ قطعات داخل کمپرسور اسکرو	۶
۱-۵-۱ بلبرینگ های کمپرسور اسکرو	۷
۱-۵-۲ پیستون بالانس کننده کمپرسور اسکرو	۷
۱-۵-۳ هوابندی شفت	۷
۱-۶ کنترل ظرفیت کمپرسور اسکرو	۸
۱-۷ نسبت حجم	۸
۱-۸ مراحل کمپرس کردن گاز در کمپرسور اسکرو	۹
۱-۹ مقایسه کمپرسورهای اسکرو	۱۰
فصل دوم ، بررسی کمپرسورهای اسکرو شرکت بیتزر (BITZER)	
۱-۱۲ مدل‌های مختلف کمپرسور اسکرو شرکت بیتزر (BITZER)	۱۲
۱-۱۲ تفاوت مدل کمپرسورهای اسکرو VSK , CSW , CSH , HS , OS	۱۲
۱-۱۳ کمپرسور اسکرو مدل OS	۱۳
۱-۱۳ کمپرسور اسکرو مدل HS	۱۳
۱-۱۴ کمپرسور اسکرو مدل CSH	۱۴

## فهرست مطالب

عنوان	شماره صفحه
۴-۲-۲ کمپرسور اسکرو مدل CSW	۱۵
۵-۲-۲ خصوصیات کمپرسورهای اسکرو بیتزر مدل CSH & CSW	۱۵
۱-۵-۲-۲ ویژگیهای مدل‌های CSH & CSW	۱۶
۶-۲-۲ کمپرسور اسکرو مدل VSK	۱۶
۳-۲ طراحی کمپرسور اسکرو	۱۶
۴-۲ راه اندازی کمپرسور اسکرو بیتزر	۱۶
۵-۲ کنترل ظرفیت دوبل کمپرسور اسکرو	۱۷
۶-۲ تجهیزات الکترونیکی	۱۷
۷-۲ تجهیزات روغنکاری کمپرسور اسکرو	۱۷
۸-۲ روشن کردن کمپرسور اسکرو	۱۸
۹-۲ کنترل هیدرولیک	۱۸
۱۰-۲ کنترل ظرفیت کمپرسور اسکرو	۱۹
۱۰-۲ کنترل ظرفیت نامحدود کمپرسور اسکرو	۲۰
۱۰-۲ کنترل ظرفیت ۴ پله‌ای کمپرسور اسکرو بیتزر	۲۱
۱۰-۲ افزایش برودت مورد تقاضا	۲۱
۱۰-۲ کاهش برودت مورد تقاضا	۲۲
۱۱-۲ پایه کمپرسور	۲۲
۱۲-۲ طراحی سیستم و لوله کشی	۲۲
۱۳-۲ گرم کن روغن یا اویل هیتر	۲۳
۱۴-۲ نصب جداگننده روغن ثانویه (اویل سپراتور)	۲۴
۱۵-۲ فیلتر درایر	۲۴
۱۶-۲ فیلتر درایر خط ساکشن کمپرسور اسکرو	۲۴
۱۷-۲ کنترل سطح روغن کمپرسور اسکرو	۲۴

## فهرست مطالب

عنوان	شماره صفحه
۱۸-۲ سیستم هایی با سیکل معکوس و دیفراست گاز داغ .....	۲۵
۱۹-۲ خنک کاری اضافی با استفاده از تزریق مبرد مایع (در کمپرسورهای مدل CSH) .....	۲۵
۱۹-۲ شیر برقی خط تزریق مایع به کمپرسور .....	۲۶
۱۹-۲ ترمومتر برای شیر برقی خط تزریق مایع .....	۲۶
۲۰-۲ جابجایی کمپرسورهای مدل CSH.1 با مدل CSH.3 .....	۲۷
۲۱-۲ اتصال اویل کولر(خنک کننده روغن خارجی) .....	۲۷
۲۱-۲ ترتیب لوله کشی اویل کولر خارجی .....	۲۷
۲۱-۲ اجزای اضافی لوله کشی اویل کولر خارجی .....	۲۷
۲۲-۲ شیر کنترلی برای تزریق روغن اضافی .....	۲۸
۲۳-۲ روغن کمپرسور اسکرو .....	۲۸
۲۳-۲ روغنکاری کمپرسور اسکرو .....	۲۹
۲۳-۲ زمان تعویض روغن کمپرسور اسکرو .....	۳۰
۲۴-۲ کارکرد اکونومایزر ECO (حالت اقتصادی) .....	۳۰
۲۴-۲ شرایط کارکرد اکونومایزر .....	۳۱
۲۴-۲ کارکرد اکونومایزر با مدار ساکلول .....	۳۱
۲۴-۲ موفل در اکونومایزر خط ساکشن .....	۳۲
۲۵-۲ اتصالات الکتریکی کمپرسور اسکرو بیتزر .....	۳۲
۲۵-۲ اتصال دوبل مثلث PART WINDING SPILIT (PWS) .....	۳۲
۲۵-۲ اتصال موتورهای ستاره مثلث .....	۳۳
فصل سوم ، تعمیر و نگهداری صحیح و علل خرابی کمپرسورهای اسکرو	
۳-۱ نگهداری کمپرسور اسکرو .....	۳۵
۳-۲ ثبت کارکرد کمپرسور اسکرو .....	۳۵

## فهرست مطالب

عنوان	شماره صفحه
۳-۳ دمای دیسچارج کمپرسور اسکرو	۳۵
۴-۳ دمای روغن کمپرسور اسکرو	۳۶
۵-۳ افزایش آمپر مصرفی	۳۶
۶-۳ اندازه گیری حرکت محوری روتور	۳۶
۷-۳ آنالیز روغن	۳۶
۸-۳ آنالیز ارتعاش	۳۷
۹-۳ تعمیر کمپرسور اسکرو	۳۷
۱۰-۳ تعمیرات اساسی کمپرسور اسکرو	۳۸
۱۱-۳ محل تعمیر کمپرسور اسکرو	۳۸
۱۲-۳ مونتاژ کمپرسور اسکرو	۳۸
۱۳-۳ آنالیز خرابی های کمپرسور اسکرو	۴۰
۱۳-۳ روغنکاری نامناسب کمپرسور اسکرو	۴۰
۱۳-۳ خرایی بلبرینگ کمپرسور اسکرو	۴۱
۱۳-۳ نصب و جازدن بلبرینگ	۴۱
منابع و مأخذ	۴۲

## فهرست شکل ها

عنوان	شماره صفحه
شکل شماره ۱-۱ - روتورهای نرو ماده .....	۳
شکل شماره ۲-۱ - برش کمپرسور اسکرو .....	۴
شکل شماره ۳-۱ - برش کمپرسور بدون روغن .....	۴
شکل شماره ۴-۱ - برش کمپرسور روغنی .....	۵
شکل شماره ۵-۱ - پیهای نری و مادگی .....	۵
شکل شماره ۶-۱ - کمپرسور اسکرو بیتزر .....	۶
شکل شماره ۷-۱ - نقشه انفجاری کمپرسور اسکرو بیتزر .....	۶
شکل شماره ۸-۱ - نمودار نسبت حجم کمپرسور .....	۸
شکل شماره ۹-۱ - حالت فشرده شدن گاز درون اسکرو .....	۹
شکل شماره ۱۰-۱ جدول مقایسه کمپرسورهای اسکرو .....	۱۰
شکل شماره ۱-۲ کمپرسورهای اسکرو شرکت بیتزر .....	۱۲
شکل شماره ۲-۲ کمپرسور اسکرو مدل OS شرکت بیتزر .....	۱۳
شکل شماره ۳-۲ کمپرسور اسکرو مدل HS شرکت بیتزر .....	۱۳
شکل شماره ۴-۲ سیکل رو غن کمپرسور اسکرو مدل HS .....	۱۴
شکل شماره ۵-۲ کمپرسور اسکرو مدل CSH و CSW شرکت بیتزر .....	۱۵
شکل شماره ۶-۲ کمپرسور اسکرو مدل VSK شرکت بیتزر .....	۱۶
شکل شماره ۷-۲ سنسور دمای روغن و دیسچارج .....	۱۷
شکل شماره ۸-۲ کنترل کننده توالی فاز و دما .....	۱۷
شکل شماره ۹-۲ کنترل ظرفیت و شماتیک هیدرولیک کمپرسور اسکرو .....	۱۹
شکل شماره ۱۰-۲ جای دقیق آنلودرهای در مدل CSH .....	۲۰
شکل شماره ۱۱-۲ - کنترل ظرفیت کمپرسور اسکرو .....	۲۱
شکل شماره ۱۲-۲ - پایه کمپرسور .....	۲۲
شکل شماره ۱۳-۲ - لوله کشی کمپرسور اسکرو .....	۲۳

## فهرست شکل ها

عنوان	شماره صفحه
شکل شماره ۱۴-۲ کنترل کننده سطح روغن ( OLC-D1 )	۲۴
شکل شماره ۱۵-۲ شیر برق خط تزریق مایع به کمپرسور	۲۶
شکل شماره ۱۶-۲ محل قرار گیری ترمومترات برای شیر برقی خط تزریق مایع	۲۶
شکل شماره ۱۷-۲ شیر کنترلی برای تزریق روغن اضافی	۲۸
شکل شماره ۱۸-۲ داکیومنت روغن شرکت بیتزر با توجه به مبرد و مدل کمپرسور	۲۸
شکل شماره ۱۹-۲ داکیومنت شرکت بیتزر جهت تعویض روغن	۳۰
شکل شماره ۲۰-۲ نحوه لوله کشی اکونومایزر با مدار سابقول	۳۱
شکل شماره ۲۱-۲ نحوه نصب موفر در اکونومایزر خط ساکشن	۳۲
شکل شماره ۲۲-۲ نحوه اتصال دوبل مثلث PWS	۳۲
شکل شماره ۲۳-۲ نحوه اتصال ستاره مثلث	۳۳

## مقدمه :

کمپرسور یا متراکم کننده (Compressor :

افزایش فشار مایعات و تراکم گازها در صنعت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به آن دسته از ماشین آلاتی که گازها را متراکم می‌کنند کمپرسور گفته می‌شود ...

می‌توانند برای فشرده کردن سیالات به کار رود و اسم عامیانه آن پمپ می‌باشد. در برخی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات، کمپرسورها و سایلی هستند که توسط آنها هوا فشرده شده و سپس به سمت قسمت احتراق فرستاده می‌شود .

از کمپرسورها برای فشرده کردن گازها استفاده می‌شود. در حقیقت کمپرسورها و سایلی هستند که با صرف انرژی مکانیکی فراوانی، سیال را با سرعت به درون خود مکیده و سپس آنرا فشرده می‌سازند. در اثر این عملیات، دمای گازی که فشرده می‌شود نیز افزایش می‌یابد. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیستم خنک‌کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی بازگردد. انواع گوناگونی از کمپرسور وجود دارد که برای مصارف صنعتی و عمومی طراحی شده‌اند. بد نیست بدانید که حتی پمپ آکواریوم که برای وارد کردن هوا به آکواریوم ماهی‌ها استفاده می‌شود نیز یک نوع کمپرسور است.

در دستگاه‌های تهویه مطبوع چندین مدل کمپرسور مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله : کمپرسورهای پیستونی، کمپرسورهای اسکرال (روتاری) و کمپرسورهای اسکرو، که بنده در این پروژه بصورت خاص به کمپرسورهای اسکرو می‌پردازم. ان شا ا... مورد توجه قرار بگیرد.



---

## فصل اول

---

اصول اولیه کمپرسورهای اسکرو

## ۱-۱ تعریف کمپرسور اسکرو

کمپرسور اسکرو وسیله‌ای است با قابلیت جابجایی مثبت، که این امر را با استفاده از دو روتور پیچی نر و ماده، که با تلورانس کمی بر روی یکدیگر حرکت می‌کنند انجام می‌دهد و دارای یک ورودی و یک خروجی است.



شکل شماره ۱-۱ - روتورهای نر و ماده


با توجه به شباهت رتور این نوع کمپرسورها به پیچ اصطلاحاً به این نوع کمپرسورها، کمپرسورهای نوع پیچی یا Screw Compressor نیز گفته می‌شود و نحوه کار آن‌ها بر اساس حبس شدن گاز بین لوب‌های مارپیچی که به صورت نر و ماده در داخل هم می‌چرخند و بدنه (سیلندر) است. حرکت دورانی Screw ها باعث جلو راندن گاز (مثل چرخ گوشت) از مسیر ورودی تا خروجی می‌شود که هر چه گاز به طرف خروجی کمپرسور نزدیک‌تر می‌شود اثری بیشتری دریافت می‌کند و با کاهش حجم آن فشارش افزایش پیدا می‌کند.

حرکت چرخشی Screw ها توسط الکتروموتور و از طریق چرخ دنده‌هایی که در قسمت انتهایی محور قرار دارد Timing Gear به رتور دیگر منتقل می‌شود و باعث می‌گردد رتورها در خلاف جهت همیگر بچرخند. برای جلوگیری از نشتی‌های داخلی باید همواره فاصله کمی بین Lobe ها و محفظه‌هایی که Lobe ها در آن حرکت می‌کنند Cylinder وجود داشته باشد که با توجه به زیاد بودن طول رتور امکان کم کردن این فواصل با دشواری مواجه است که در بعضی از انواع این کمپرسورها برای جلوگیری از تماس مستقیم قطعات ثابت و متحرک با ایجاد یک فیلم نازک روغن روانکاری که همراه گاز وارد کمپرسور می‌شود از تماس و اصطکاک قطعات ثابت و متحرک ممانعت می‌شود.

## ۱-۲ انواع کمپرسورهای اسکرو

کمپرسورهای اسکرو می‌توانند از دو پیچ مارپیچ حلزونی و یا یک پیچ تشکیل شوند. می‌توانند با الکتروموتور کار کنند (باز) یا نیمه بسته و یا بسته باشند. این کمپرسورها در دو مدل OIL free یا غوطه‌ور در روغن (خشک) تقسیم بندی می‌شوند.

کمپرسورهای اسکرو در رنج وسیعی از کار گرفته می‌شوند اما یکی از مهمترین کاربردهای آنها در صنعت تهویه مطبوع و هوای فشرده است.

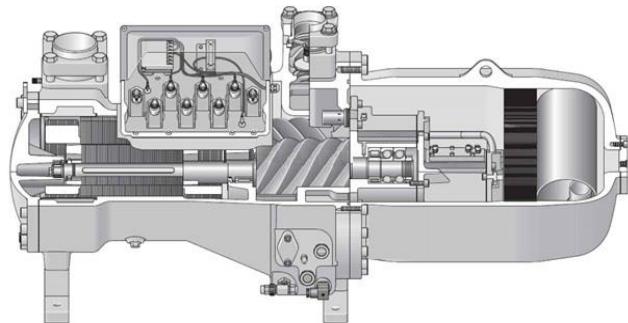

شکل شماره ۲-۱ - برش کمپرسور اسکرو

## ۱-۲- کمپرسورهای بدون روغن




شکل شماره ۳-۱ - برش کمپرسور بدون روغن

در کمپرسورهای خشک یا بدون روغن براساس فشارکاری شان به صورت تک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای هستند که در مدل دو مرحله‌ای هوا ابتدا در بلوكه کم فشار حدود کمتر و در بلوك پر فشار تا میزان درخواستی فشرده می‌گردد.

در کمپرسورهای مارپیچی خشک از یک چرخ دنده بیرونی استفاده می‌شود تا روتورهای چرخشی را که در جهت عکس یکدیگر حرکت می‌نمایند، هماهنگ کند. از آنجایی که روتورها نه با یکدیگر و نه با محفظه تراکم کمپرسور تماس پیدا می‌کنند بنابر این در محفظه تراکم نیازی به روغن کاری نیست در نتیجه هوای فشرده شده کاملاً عاری از روغن است. روتورها و محفظه با دقت بسیار زیادی ساخته می‌شوند تا نشت روغن از محفظه تراکم به محفظه ورود هوا به حداقل برسد.

کمپرسورهای بدون روغن بدليل حذف روغن از چرخه تراکم برای صنایع دارویی و غذایی و الکترونیک و حساس به روغن کاربرد دارند.

## ۱-۲-۲ کمپرسور های روغنی

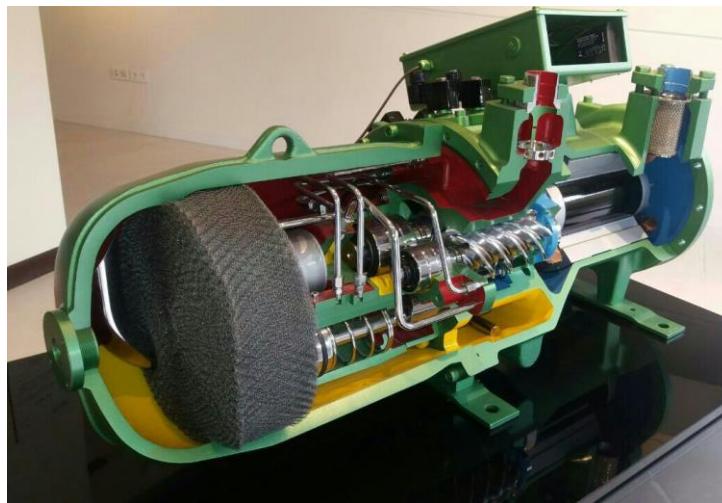


شکل شماره ۱-۴- برش کمپرسور روغنی

در کمپرسورهای نوع روغنی به دلیل کمتر بودن فاصله بین قطعات ثابت و متحرک (رتورها و سیلندر) به گازی (هوائی) که وارد کمپرسور می‌شود روغن تزریق می‌کنند تا یک فیلم روغن بین قطعات ثابت و متحرک به وجود آید و از تماس قطعات جلوگیری کند که روغن تزریق شده مجدداً در قسمت خروجی کمپرسور از گاز یا هوای خروجی توسط سیستم‌های جداکننده روغن و گاز Separator جدا می‌شود و مجدداً وارد سیکل اصلی خود، جهت روغن کاری قطعات می‌شود که گاهای "نیاز به اضافه کردن روغن به داخل مخزن می‌شود.

## ۱-۳ روش کارکرد کمپرسور اسکرو

فسرده کردن، نتیجه حرکت پیچ‌های نری و مادگی بر روی هم و به دلیل تلورانس کم، فشرده کردن گاز در طول حرکت پیچ است. وقتی پیچ می‌چرخد گاز در بین پیچ‌ها تله می‌شود و گاز مجبور است در امتداد حرکت پیچ حرکت کند. برای درک بهتر روش کار کمپرسور اسکرو شکل‌های زیر را می‌توان بررسی کرد که پروسه کمپرس کردن کمپرسور سیلندر پیستونی را با کمپرسور اسکرو مقایسه کرده است.

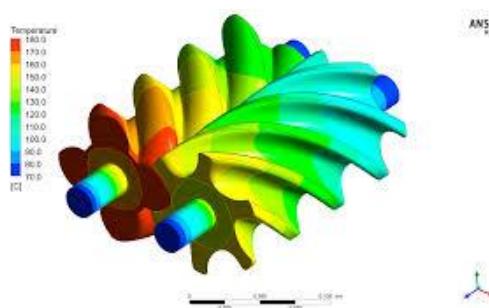

شکل شماره ۱-۵ - پیهای نری و مادگی